

経営比較分析表（令和6年度決算）





埼玉県志木市 志木駅東口地下駐車場

業務名	業種名	事業名	類似施設区分	管理者の情報
法非適用	駐車場整備事業	-	A 2 B 1	非設置
自己資本構成比率 (%)	種類	構造	建設後の経過年数 (年)	
該当数値なし	都市計画駐車場	地下式	25	



立地	周辺駐車場の需給実態調査	駐車場使用面積 (㎡)
商業施設	無	2,288
収容台数 (台)	一時間当たりの基本料金 (円)	指定管理者制度の導入
150	400	利用料金制

グラフ凡例	
■	当該施設値 (当該値)
—	類似施設平均値 (平均値)
【	令和6年度全国平均


1. 収益等の状況

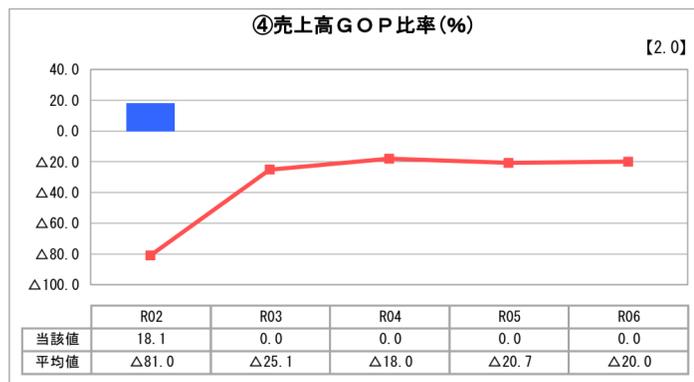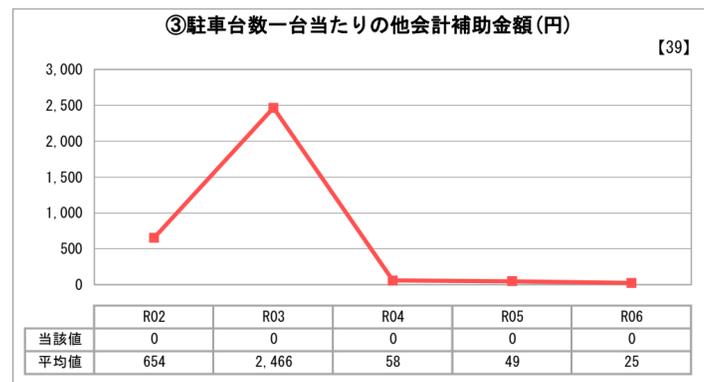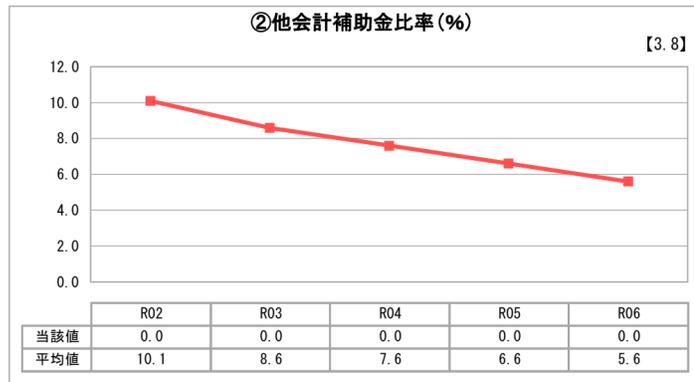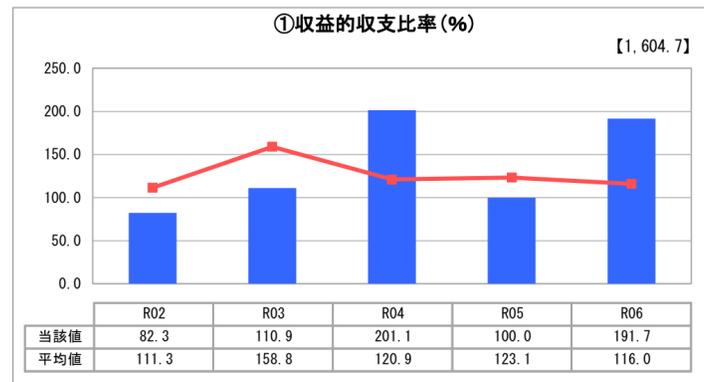

3. 利用の状況

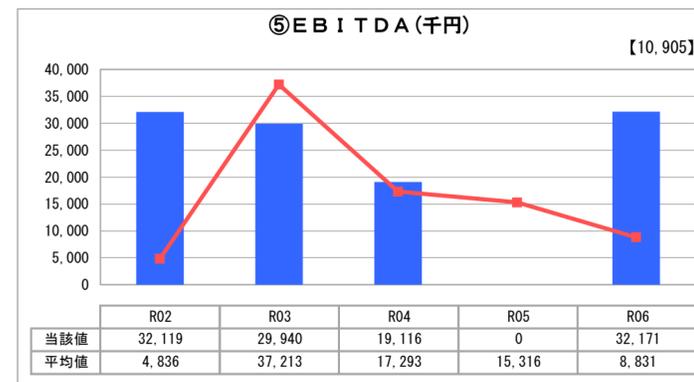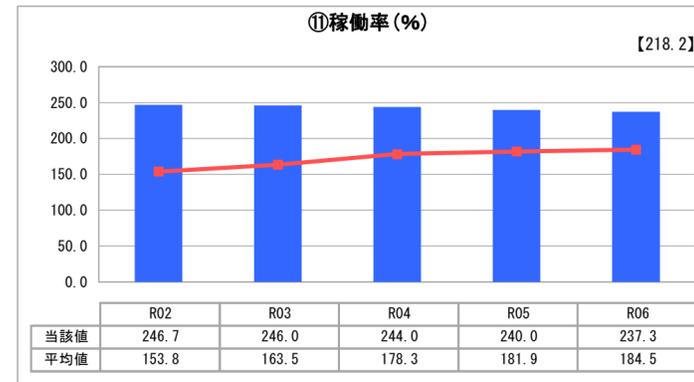

2. 資産等の状況


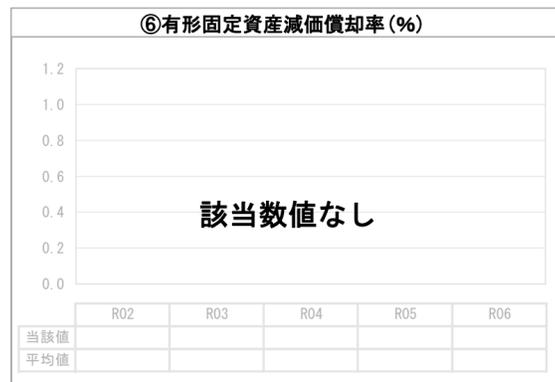


⑦敷地の地価 (千円)

0

⑧設備投資見込額 (千円)

135,676

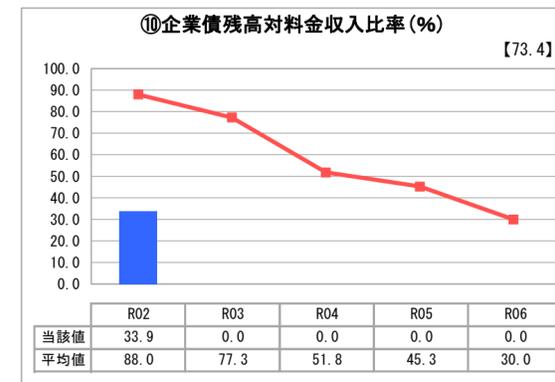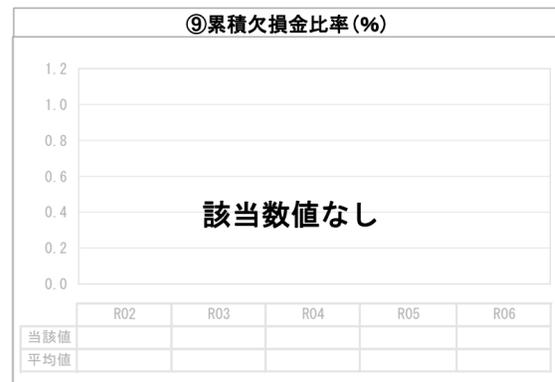

分析欄

1. 収益等の状況について
 ①の収益的収支比率については、施設修繕費の減少により、前年度より比率が増加しています。②の他会計補助金比率は、他会計からの補助金を繰り入れていないため0となります。③の駐車台数一台当たりの他会計補助金額は、他会計から補助金を繰り入れていないため0となり、独立採算による運営を果たしています。④の売上高GOP比率は前年度同様、0%で推移しております。⑤のEBITDAは、工事費の減少のため、前年度及び前々年度より増加しています。今後も施設の老朽化に対する工事計画を考えながら、安定経営に努めていく必要があると考えています。

2. 資産等の状況について
 ⑥の有形固定資産減価償却率については、当施設は地方公営企業法非適用事業であるため指標は算出されません。⑦の敷地の地価については、地下式のため、0となります。⑧の設備投資見込額については設備の一般的な耐用年数により積み上げた費用であることから、実際の設備の更新は耐用年数と現状の機能等を総合的に判断するとともに投資額の平準化も踏まえて実施する必要があると考えています。⑨の累積欠損金比率は当施設は地方公営企業法非適用事業であるため指標は算出されません。⑩の企業債残高対料金収入比率は企業債残高なしのため、前年度同様に0%となっています。

3. 利用の状況について
 ①の稼働率は、類似施設平均を超える数値で安定しており、施設の利用状況は良好であると判断できます。

全体総括
 当施設の利用者は隣接する商業施設への利用者が多く、料金収入はその来客数に大きく左右される施設となっていることから、安定的な収入確保のため、提携施設の拡大に努めているところです。今後、老朽化による設備更新による支出の増加が多くなってくることから、それらを踏まえた中長期的な計画を立て、安定経営に努めてまいります。